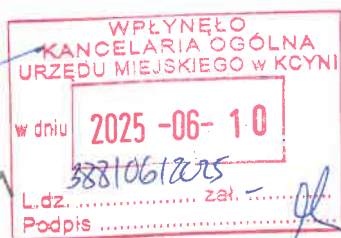


L.dz. DT/ 770 /2025

2025-06-11

P. J. Wiczo  
12.06.2025  
Przetł.

Szubin, dnia 10.06.2025 r.

**Urząd Miejski w Kcyni****ul. Rynek 23****89-240 Kcynia**

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.06.2025 r. oraz interpelację Radnego Rady Miejski w Kcyni Pana Mirosława Pezackiego Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szubinie informuje, że:

1. Średniodobowa produkcja wody na stacji uzdatniania eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo w gminie Kcynia w roku 2024 wyniosła:
  - ujęcie wody Malice 110 m<sup>3</sup>/dobę
  - ujęcie wody Szczepice 30 m<sup>3</sup>/dobę
  - ujęcie wody Dziewierzewo 358 m<sup>3</sup>/dobę
  - ujęcie wody Słupowa 210 m<sup>3</sup>/dobę
  - ujęcie wody Łankowice 166 m<sup>3</sup>/dobę.
- Informujemy, że zdarzają się sytuacje spadku ciśnienia na sieciach wodociągowych spowodowane awarią lub chwilowymi ponadnormatywnymi poborami wody przez odbiorców.
2. KPWiK Sp. z o.o. w Szubinie w okresie letnim (podczas braku opadów atmosferycznych przez dłuższy okres czasu) wprowadza czasowe zalecenia ograniczenia podlewania wodą z sieci wodociągowej: ogródków przydomowych, terenów zielonych oraz napełniania basenów w godzinach: 6:00 – 22:00.
3. Jakość wody pod względem fizyko-chemicznym, mikrobiologicznym oraz organoleptycznym odpowiada warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r. poz. 2294). Nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią. Przedsiębiorstwo prowadzi wymagane przepisami badania i monitoring wewnętrzny jakości wody.
4. W zakresie sołectwa Miastowice jakość wody jest zgodna z obowiązującymi przepisami. Na terenie sołectwa Miastowice szczególnie w okresie gdy gospodarstwa rolne opryskują uprawy, ktoś w sposób nieuprawniony i niekontrolowany pobiera wodą z hydrantów. Powoduje to zerwanie osadów w sieci wodociągowej czego efektem jest zabrudzona woda. W takim przypadku płuczemy sieć do skutku, aż woda jest czysta. Niekontrolowany pobór wody z hydrantu jest zabroniony powoduje zabrudzenie wody i straty wynikające z pęknięcia sieci. Podejmuje kroki w celu wykrycia sprawców nielegalnego poboru wody w hydrantów.

5. Spółka nie dysponuje pogłębianymi analizami hydrologicznymi.
6. Średniodobowa wydajność ujęcia wynikająca z pozwolenia wodnoprawnego dla poszczególnych ujęć wynosi:
  - ujęcie wody Malice 200 m<sup>3</sup>/dobę
  - ujęcie wody Szczepice 97 m<sup>3</sup>/dobę
  - ujęcie wody Dziewierzewo 444 m<sup>3</sup>/dobę
  - ujęcie wody Słupowa 285 m<sup>3</sup>/dobę
  - ujęcie wody Łankowice 232 m<sup>3</sup>/dobę.

**Prezes Zarządu**

*Piotr Miłik*